

緊急啟動：控制器故障時，機組確定正常下，才能使用。

				核定 APPD		圖名 DWG NAME 控制箱盤面	圖號 DWG NO 1/5
Rev	Description	Name	Date	校對 CHKD		PANEL	備註 NOTE FC70 MK2
				製圖 DWG	112/4/1		

A
•
B
•
C
•
D
•
E
•
F
•
G
•
H

A
•
B
•
C
•
D
•
E
•
F
•
G
•
H

參數顯示






- ◆ 發動機轉速；
- ◆ 發動機機油壓力；
- ◆ 發動機冷卻水溫；
- ◆ 發動機機油溫度；
- ◆ 發動機缸體溫度；
- ◆ 機組主機殼溫度；
- ◆ 發動機油位；
- ◆ 發動機電瓶電壓；
- ◆ 發動機充電電壓
- ◆ 發電機三相相電壓 L-N；
- ◆ 發電機三相線電壓 L-L；
- ◆ 發電機三相電流 A；
- ◆ 發電機頻率 Hz；
- ◆ 發電機功率因數 $\cos\varphi$ ；
- ◆ 發電機有功功率 KW；
- ◆ 發電機視在功率 KVA；
- ◆ 發電機無功功率 KVar；
- ◆ 發電機即時負載率%；
- ◆ 發電機本次負載率%；
- ◆ 發電機累計平均負載率%；
- ◆ 發電機本次產生電能 Kwh；
- ◆ 發電機累計產生電能 Kwh；
- ◆ 機組累計起動次數；
- ◆ 機組本次執行時間；
- ◆ 機組累計執行時間；
- ◆ 機組三級保養提示；
- ◆ 5 路開關量輸入狀態顯示；
- ◆ 7 路繼電器輸出狀態顯示；

警報保護功能

- ◆ 超速
- ◆ 欠速
- ◆ 低油壓
- ◆ 高水溫
- ◆ 高油溫
- ◆ 高缸溫
- ◆ 高箱溫
- ◆ 低燃油位
- ◆ 低機油位
- ◆ 外部即時警報
- ◆ 轉速信號丟失
- ◆ 感測器開路
- ◆ 超頻
- ◆ 欠頻
- ◆ 發電過壓
- ◆ 發電欠壓
- ◆ 過流
- ◆ 電流不平衡
- ◆ 過功率
- ◆ 保養到期
- ◆ ECU 警報停機
- ◆ ECU 通信失敗
- ◆ 低水位警報
- ◆ 氣窗打開異常
- ◆ 緊急停車
- ◆ 起動失敗
- ◆ 停機失敗

				核 定 APPD			圖名 DWG NAME 發電機控制器	圖號 DWG NO 2/5
Rev	Description	Name	Date	校 對 CHKD			GENERATOR CONTROLLER	備註 NOTE FC70 MK2
				製 圖 DWG		111/1/15		


控制器按鍵操作說明

按鍵	名稱	主要功能
	停車鍵 復歸鍵	<ul style="list-style-type: none"> ◆手/自動運轉狀態下，按下，停止發電機組運轉； ◆在警報故障狀態下，按下，可以使警報復歸； ◆在停機過程中，再按一次，可以快速停機； ◆在警報紀錄介面下，可以退出詳細顯示資料；
	手動鍵	◆按下此鍵，可以將控制器置於手動模式
	手動起動鍵	◆在手動模式下，按下此鍵，起動發電機組；
	自動鍵	◆按下此鍵，將控制器置於自動模式；
	警報紀錄鍵	<ul style="list-style-type: none"> ◆在停機下，按下此鍵，查看警報紀錄； ◆在停機下，按下此鍵，查看歷史警報紀錄；
	LED燈測試/ 警告消除	<ul style="list-style-type: none"> ◆測試控制器所有LED燈是否正常，按下此鍵所有LED燈點亮，鬆手LED燈熄滅； ◆在警告狀態下，按下此鍵，可取消當前警告，控制器重新檢測警告； ◆警報狀態下，按下此鍵，取消蜂鳴器鳴叫； ◆長按此鍵3秒，可取消蜂鳴器鳴叫，再長按此鍵3秒，可恢復蜂鳴器鳴叫。

按鍵	名稱	主要功能
	發電/市電 合/分開鍵	◆此鍵備用
	左鍵	◆控制器參數閱覽，左翻閱鍵；
	右鍵	◆控制器參數閱覽，右翻閱鍵；
	上鍵	<ul style="list-style-type: none"> ◆在警報紀錄介面，部分頁面可以向上滾動； ◆在警報紀錄介面，按下後向上移動游標；
	下鍵	<ul style="list-style-type: none"> ◆在警報紀錄介面，部分頁面可以向下滾動； ◆在警報紀錄介面，按下後向下移動游標；
	警報/故障指 示燈	◆指示燈亮時，運轉中機組已警報停機，代表機組已故障。根據LED燈顯示字幕資訊進行檢查；
	警告指示燈	◆指示燈亮時，機組警報停機前的警示，代表機組已有異常。根據LED顯示字幕資訊進行檢查；
	運轉指示燈	◆指示燈亮，代表機組已正常運轉；
	OK鍵 切換指示屏	<ul style="list-style-type: none"> ◆在警報紀錄介面下，可以退出詳細顯示資料； ◆按下可任意切換屏幕顯示底色，黑/白，顯示；

				核定		圖名 DWG NAME	圖號 DWG NO
				校對		發電機控制器	3/5
Rev	Description	Name	Date	製圖		GENERATOR CONTROLLER	備註 NOTE
				DWG	111/7/24		FC70 MK2

電流互感器次級必須是5安培

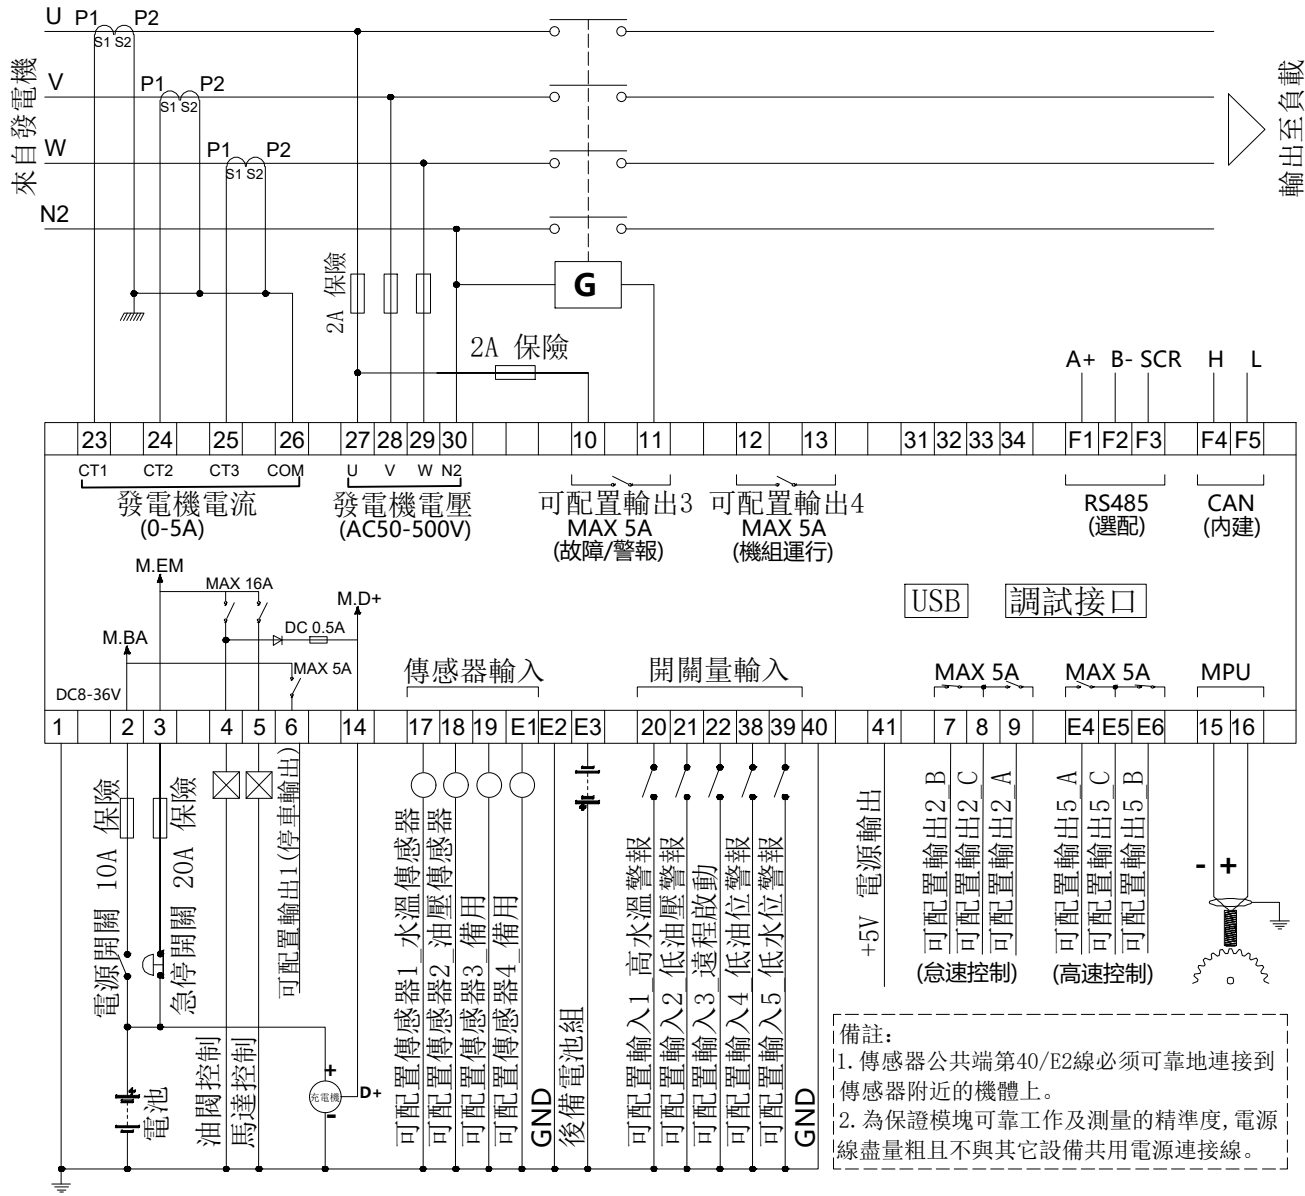


備註：
 1. 傳感器公共端第40/E2線必須可靠地連接到傳感器附近的機體上。
 2. 為保證模塊可靠工作及測量的精準度，電源線盡量粗且不與其它設備共用電源連接線。

開孔尺寸：186mm*142mm


Rev	Description	Name	Date	核定	圖名 DWG NAME	圖號 DWG NO
				校對		
				APPD	控制器接線圖	4/5
				CHKD	CONTROL WIRING DIAGRAM	備註 NOTE
				製圖		
				DWG	111/1/15	FC70 MK2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


TBR端子台：25P(內部底座)

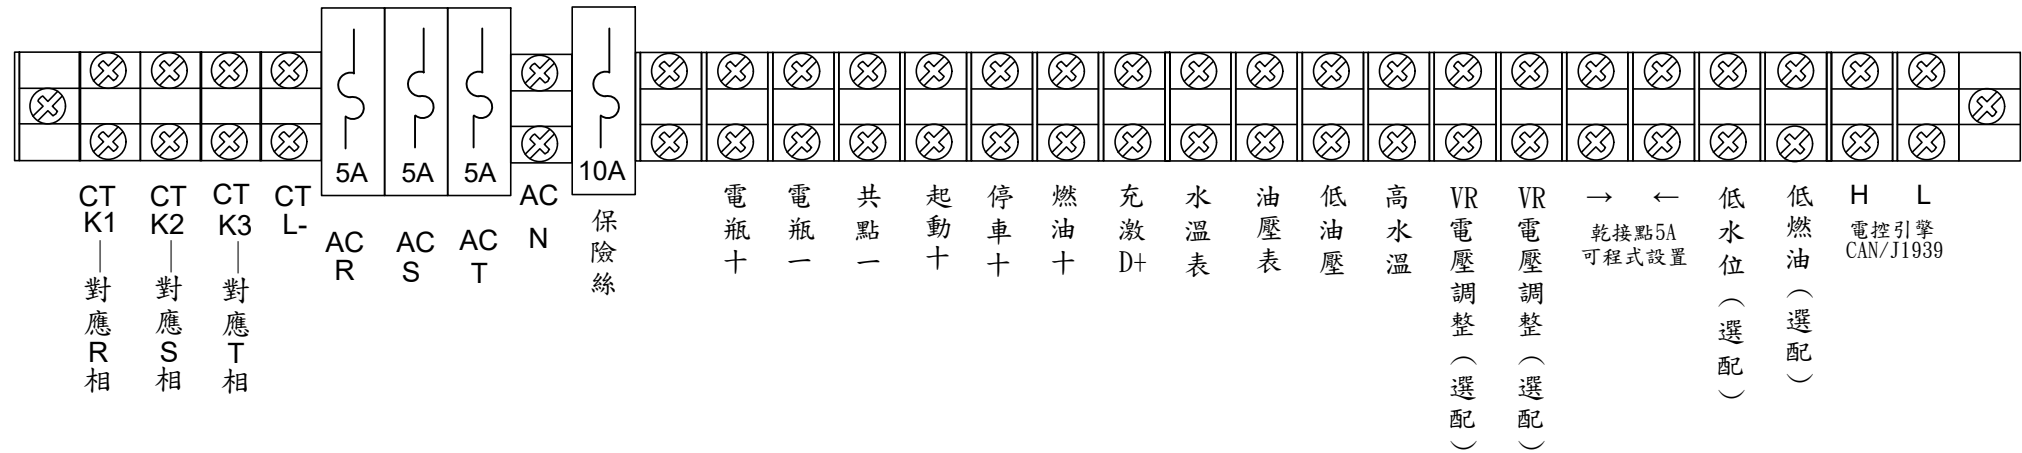


端子台：4P(外部背面)

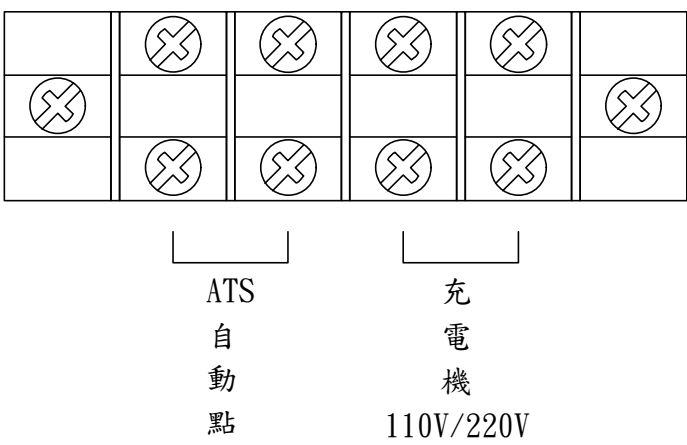

端子台：3P-RS485(選配)

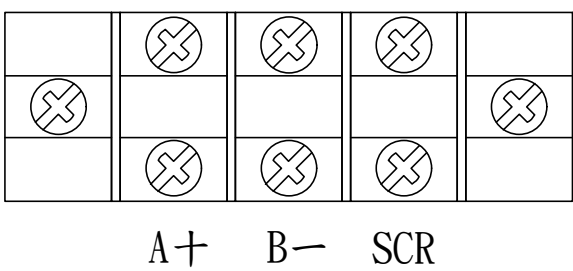

端子台：4P(選配)

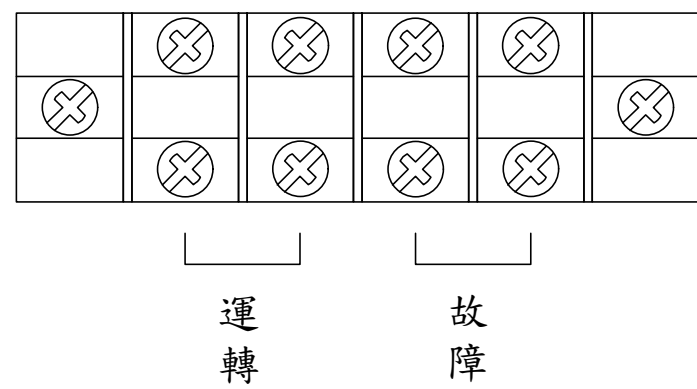

				核定 APPD		圖名 DWG NAME 端子台配置圖	圖號 DWG NO 5/5
Rev	Description	Name	Date	校對 CHKD		112/4/1 TERMINAL DIAGRAM	備註 NOTE FC70 MK2
				製圖 DWG			